

包装変更のご案内

製
品

日本薬局方 イオパミドール注射液
イオパミドール300注シリンジ「HK」
イオパミドール370注シリンジ「HK」

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度、標記製品につきましてピロー包装開封性向上のため、下記のとおり包装を変更させていただくことになりました。なお、統一商品コード、薬価基準収載医薬品コード、製剤の組成、効能・効果、用法・用量につきまして変更はございません。今後ともより一層のご愛顧、ご高導賜りますよう宜しくお願い申し上げます。


謹白

記

■変更内容

- ・ピロー包装のデザインを変更
- ・開封性向上のため、ピロー包装にミシン目を追加

例：イオパミドール300注シリンジ100mL「HK」

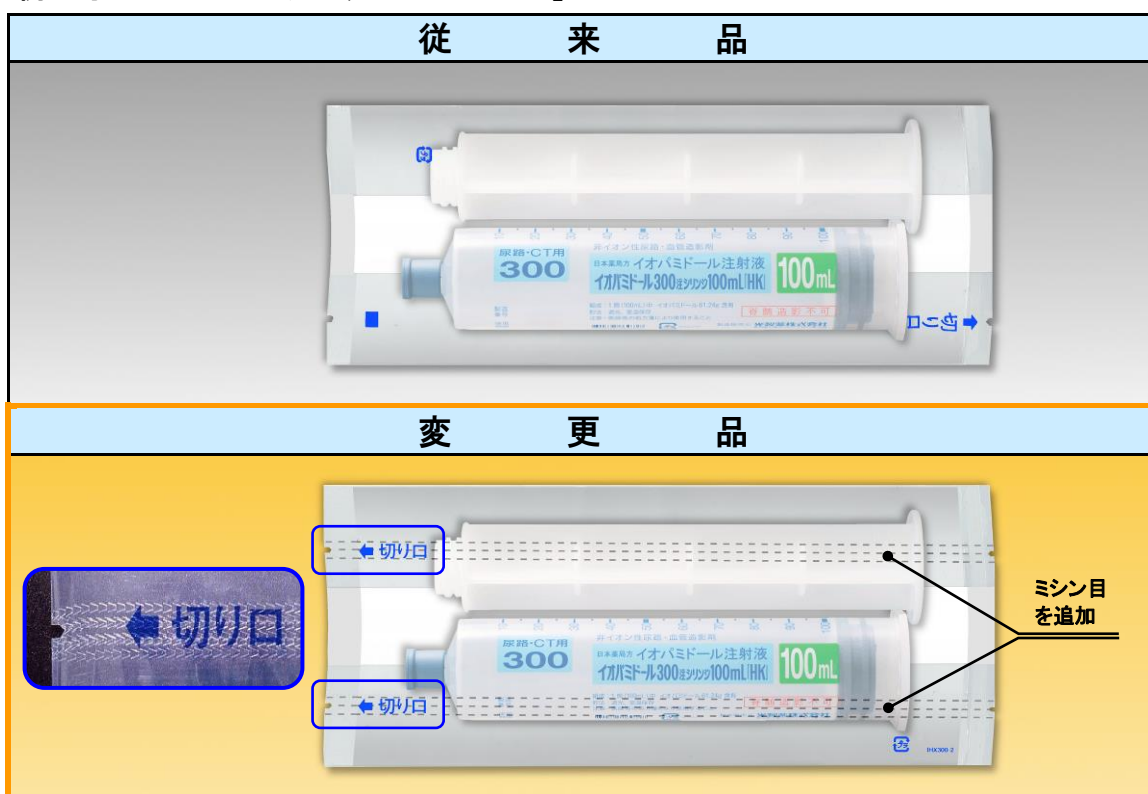

■変更開始ロット及び出荷予定時期

製品名	包装	統一商品コード	変更開始ロット(使用期限)	出荷予定時期
イオパミドール300注シリンジ50mL「HK」	5筒	186 14804-6	C66CTS(2019年6月)	2017年 6月
イオパミドール300注シリンジ80mL「HK」	5筒	186 14809-1	C6YTC(2019年11月)	2017年10月
イオパミドール300注シリンジ100mL「HK」	5筒	186 14813-8	C61HHS(2019年1月)	2016年 9月
イオパミドール370注シリンジ50mL「HK」	5筒	186 14904-3	C67CCS(2019年7月)	2017年 5月
イオパミドール370注シリンジ65mL「HK」	5筒	186 14907-4	未定	未定
イオパミドール370注シリンジ80mL「HK」	5筒	186 14909-8	C62VSS(2019年2月)	2017年 2月
イオパミドール370注シリンジ100mL「HK」	5筒	186 14913-5	C61HTS(2019年1月)	2016年 7月

※当面の間、梱装箱・包装箱に「包装変更品」と記載いたします。

※流通在庫の状況により当該製品がお手元に届くまで若干の前後が生じますが何卒ご了承賜りたくお願い申し上げます。

以上