

包装変更のご案内

製
品

各種ソフトバッグ製品

(200mL, 250mL, 300mL, 500mL)

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、標記製品につきまして、下記のとおり、包装を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

なお、製剤の組成、効能・効果、用法・用量につきまして変更はございません。

ご案内が遅くなりましたこと、深くお詫び申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧、ご高導賜りますよう宜しくお願い申し上げます。


謹白

記

■変更内容

- 「医薬品の封の取扱い等について」(平成 30 年 8 月 1 日薬生発 0801 第 1 号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)への対応を目的として封緘テープを改ざん防止仕様に変更いたします

■変更イメージ

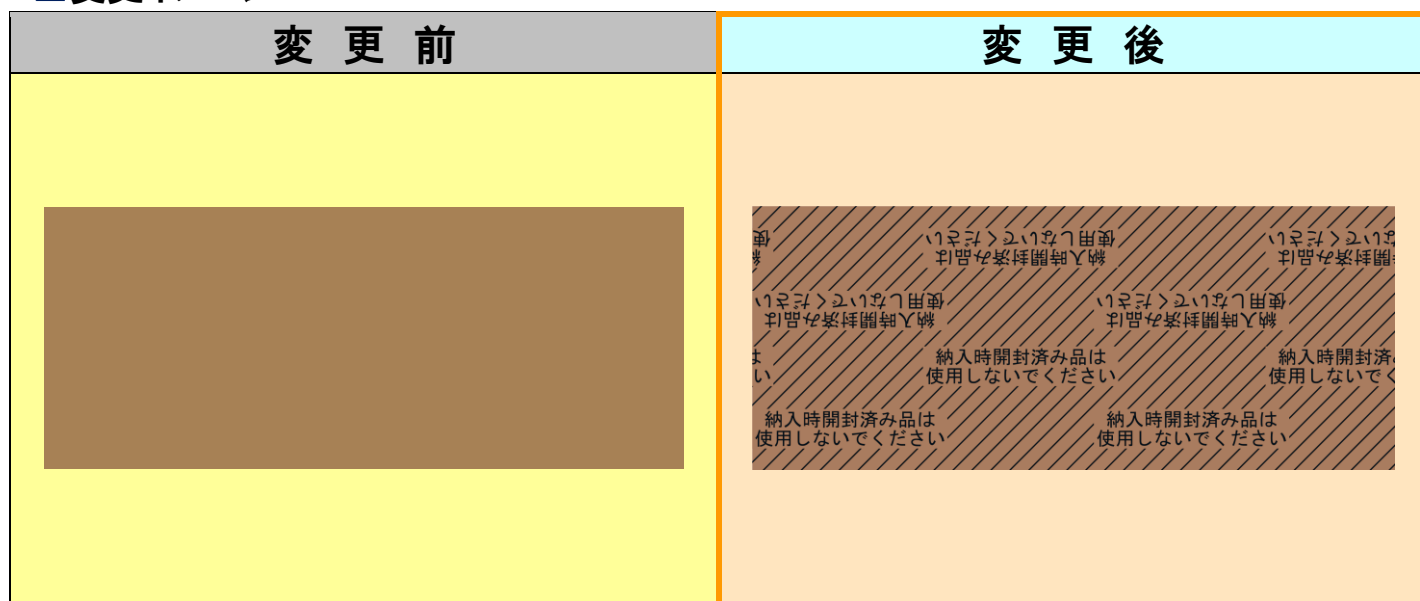

※当面の間、包装箱に「封緘テープ変更品」と記載いたします。

※変更品が既に出荷しております。ご連絡が遅くなりました事をお詫び申し上げます。

裏面もご覧ください

■変更開始ロット及び出荷予定時期・各種コード

製 品 名	容 量 ・ 包 装	薬価基準収載 医薬品コード	統一商品 コード	変更開始 ロット (使用期限)	出荷予定 時期
生理食塩液「ヒカリ」	250mL×20 袋	3311401H6011	186 10122-5	H21XA4 (2025.01)	2022 年 3 月
生理食塩液「ヒカリ」	500mL×20 袋	3311401A9101	186 10157-7	H21SH4 (2025.01)	2022 年 4 月
ユエキンキープ 3 号輸液	200mL×20 袋	3319510A5144	186 10626-8	未定	2023 年 8 月
ユエキンキープ 3 号輸液	500mL×20 袋	3319510A4121	186 10656-5	H22HA4 (2025.02)	2022 年 6 月
光糖液 5%	250mL×20 袋	3231401J6010	186 11622-9	H24TT4 (2025.04)	2022 年 6 月
光糖液 5%	500mL×20 袋	3231401Q3010	186 11656-4	H24CA4 (2025.04)	2022 年 6 月
光糖液 10%	500mL×20 袋	3231401Q5012	186 11754-7	H24HT4 (2025.04)	2022 年 10 月
光糖液 20%	500mL×20 袋	3231401T1028	186 11854-4	H24CS4 (2025.04)	2022 年 12 月
光糖液 30%	500mL×20 袋	3231401T2024	186 11954-1	未定	2023 年 10 月
注射用水	500mL×20 袋	7131400H2011	186 12656-3	H21SC4 (2025.01)	2022 年 3 月
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	200mL×20 袋	2190501A4017	186 13823-8	H21TS4 (2025.01)	2022 年 6 月
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	300mL×20 袋	2190501A6010	186 13833-7	H24VT4 (2025.04)	2023 年 4 月
アクメイン D 輸液	200mL×20 袋	3319551A8096	186 13922-8	未定	2022 年 12 月
アクメイン D 輸液	500mL×20 袋	3319551A4120	186 13955-6	H22CT4 (2025.02)	2022 年 8 月
アクマルト輸液	200mL×20 袋	3319550A6080	186 14321-8	未定	2023 年 9 月
アクマルト輸液	500mL×20 袋	3319550A5084	186 14354-6	H24CC4 (2025.04)	2022 年 11 月
アセテート維持液 3G「HK」	200mL×20 袋	3319562A1057	186 15822-9	未定	2023 年 9 月
アセテート維持液 3G「HK」	500mL×20 袋	3319562A3033	186 15852-6	H22HT4 (2025.02)	2022 年 5 月
ヒカリレバン注	200mL×20 袋	3253404A3047	186 71721-1	H26VT4 (2025.06)	2023 年 3 月
ヒカリレバン注	500mL×20 袋	3253404A4043	186 71751-8	H21VC4 (2025.01)	2022 年 9 月

※当面の間、包装箱に「封緘テープ変更品」と記載いたします。

※変更品が既に出荷しております。ご連絡が遅くなりました事をお詫び申し上げます。

以上